



# 의뢰시험성적서

제2100380호

1. 신청인
  - 업체명 : (주)돈호알앤디 / 대표자 : 김명신
  - 주 소 : 경상남도 양산시 상북면 효충길 12
2. 시료명 : 축광계단논슬립(유도띠)
3. 접수일자 및 접수번호 : 2021. 02. 04. / 제2100380호
4. 시험결과


시험 항목	시험기준	시험결과			비고		
			#1	#2		#3	
제9조 (휘도 시험)	축광유도표지 및 축광위치표지의 표시면을 0 lx 상태에서 1시간 이상 방치한 후 200 lx 밝기의 광원으로 20분간 조사시킨 상태에서 다시 주위조도를 0 lx로 하여 휘도시험을 실시하는 경우 다음 각 호에 적합하여야 한다.	1. 5분간 발광시킨 후의 휘도는 1 m <sup>2</sup> 당 110 mcd 이상이어야 한다.	5 분	258 mcd/m <sup>2</sup>	254 mcd/m <sup>2</sup>	241 mcd/m <sup>2</sup>	※붙임: 시료 사진 1부
		2. 10분간 발광시킨 후의 휘도는 1 m <sup>2</sup> 당 50 mcd 이상이어야 한다.	10 분	153 mcd/m <sup>2</sup>	150 mcd/m <sup>2</sup>	146 mcd/m <sup>2</sup>	
		3. 20분간 발광시킨 후의 휘도는 1 m <sup>2</sup> 당 24 mcd 이상이어야 한다.	20 분	81 mcd/m <sup>2</sup>	79 mcd/m <sup>2</sup>	77 mcd/m <sup>2</sup>	
		4. 60분간 발광시킨 후의 휘도는 1 m <sup>2</sup> 당 7 mcd 이상이어야 한다.	60 분	24 mcd/m <sup>2</sup>	24 mcd/m <sup>2</sup>	26 mcd/m <sup>2</sup>	

※ 용 도 : 자체참고용  
 시험조건 : 온도 (20.7 ± 2.4) °C, 습도 (52 ± 4) % R.H.  
 시험기준 : 「축광표지의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」에 의한 시험결과임.

5. 시험담당자 : 품질시험부 이 사강 (연락처 : 031-289-2805)

2021. 02. 18.

한국소방산업기술원




- 비고
1. 위 시험결과는 의뢰자가 제시한 시료에 대한 결과이며, 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.
  2. 이 시험성적서는 당 기술원의 승인 없이 홍보, 광고, 선전, 소송 및 법적으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
  3. 이 시험성적의 유효기간은 최초 발급된 날로부터 1년으로 한다.

총 : 2페이지 중 1페이지

[붙임]

## 시료 사진

□시료명 : 축광계단논슬립(유도띠)

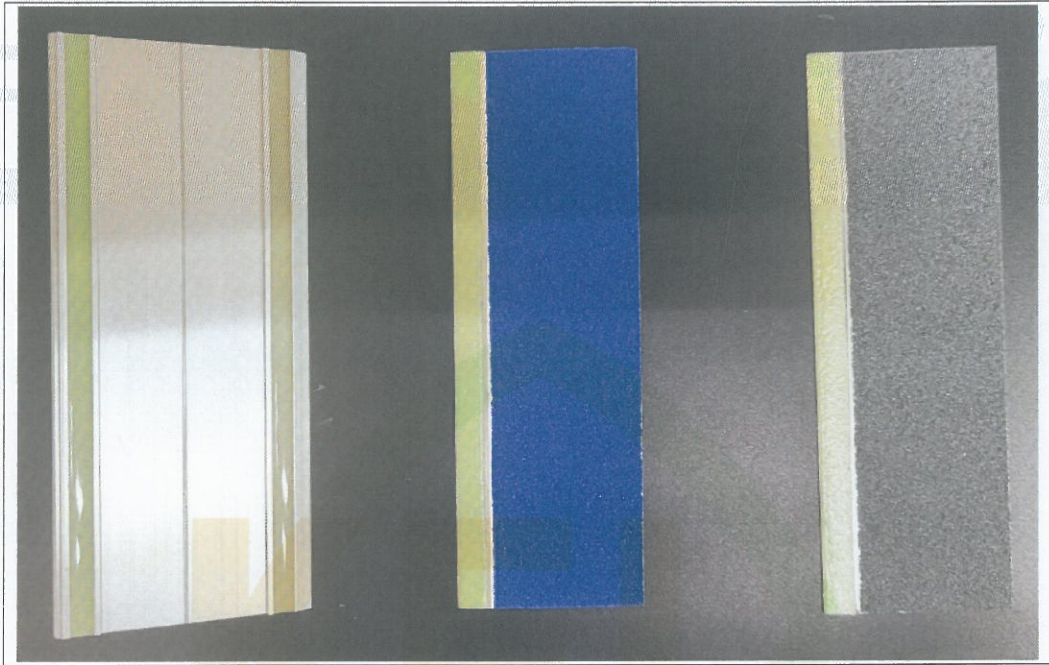

복사본 COPY

복사본 COPY

총 : 2페이지 중 2페이지